



MANUELLER LÜFTER VENTEC VT 501


DURCHSCHNITT VT 500




MANUELLER LÜFTER VENTEC VT 501

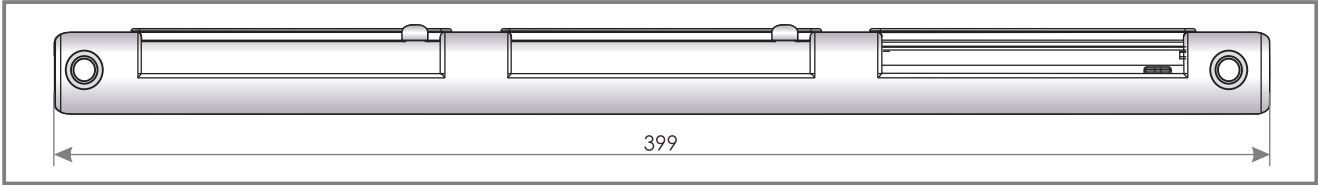


DURCHSCHNITT OZ 100




WETTERSCHUTZHAUBE STANDARD OZ100

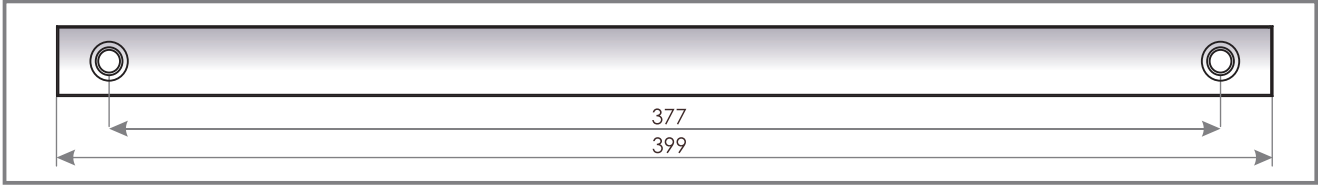

DURCHSCHNITT OZ 300



WETTERSCHUTZHAUBE FLACH OZ300

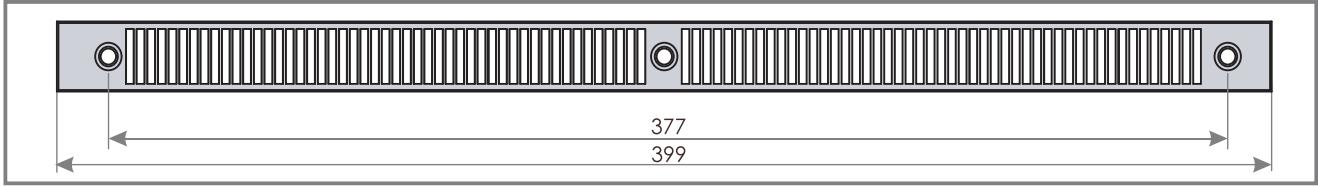

EIGENSCHAFTEN


Luftdurchfluss

30 m³/h ($\Delta p = 10$ Pa)



Schallschutz

$D_{n,e,w}(C;C_{tr}) = 32 (-1; 0)$ dB

Diagramm 3. Abhängigkeit des Luftstromes q [m³/h] durchfließendes durch Lüfter VT 501 vom Unterdruck p [Pa]

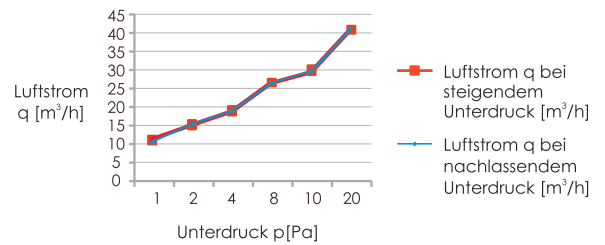

MONTAGEMÖGLICHKEIT

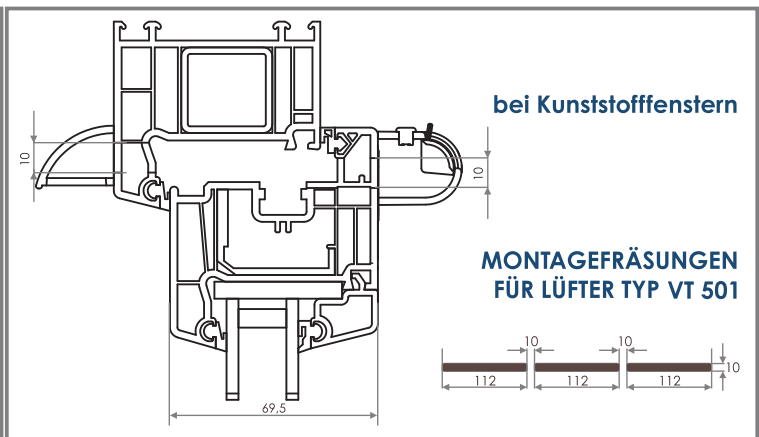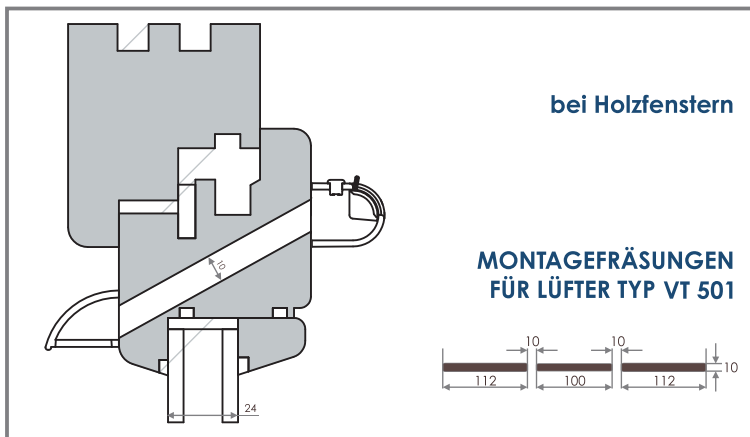


VENTEC VT 501 - Farbauswahl


Symbol	VT501	VT512	VT513	VT514	VT515	VT522	VT523	VT524	VT525
Farbe innen	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Farbe aussen	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016

MANUELLER LÜFTER VENTEC VT 601


DURCHSCHNITT VT 600




MANUELLER LÜFTER VENTEC VT 601

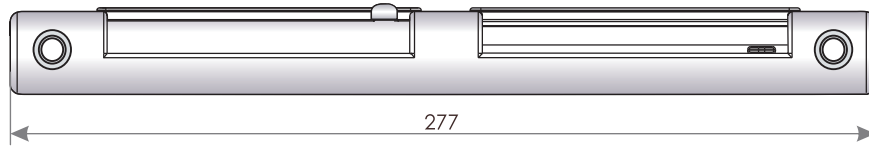


DURCHSCHNITT OZ 200




WETTERSCHUTZHAUBE STANDARD OZ200

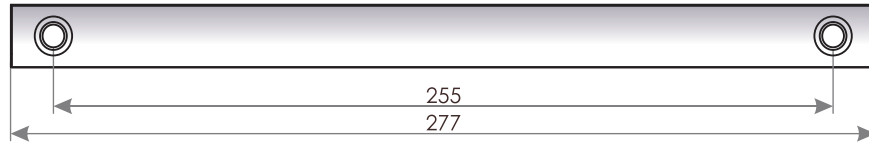

DURCHSCHNITT OZ 300



WETTERSCHUTZHAUBE FLACH OZ300

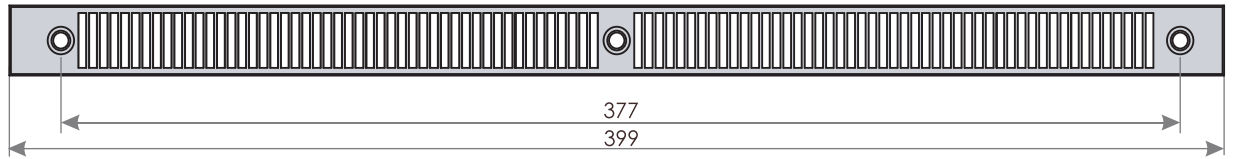

EIGENSCHAFTEN


Luftdurchfluss

20 m³/h ($\Delta p = 10$ Pa)



Schallschutz

$D_{n,e,w}(C;C_{tr}) = 33$ (0; 1) dB

Diagramm 4. Abhängigkeit des Luftstromes q [m³/h] durchfließendes durch Lüfter VT 601 vom Unterdruck p [Pa]

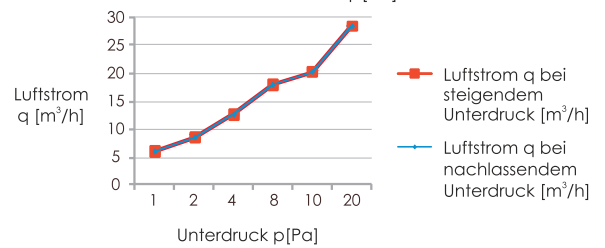

MONTAGEMÖGLICHKEIT

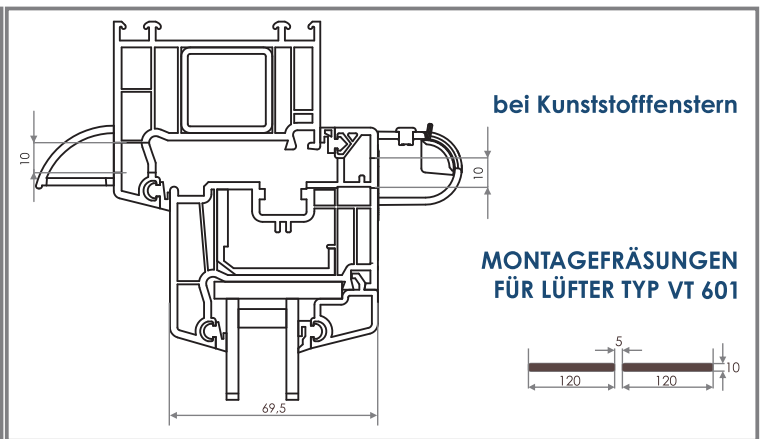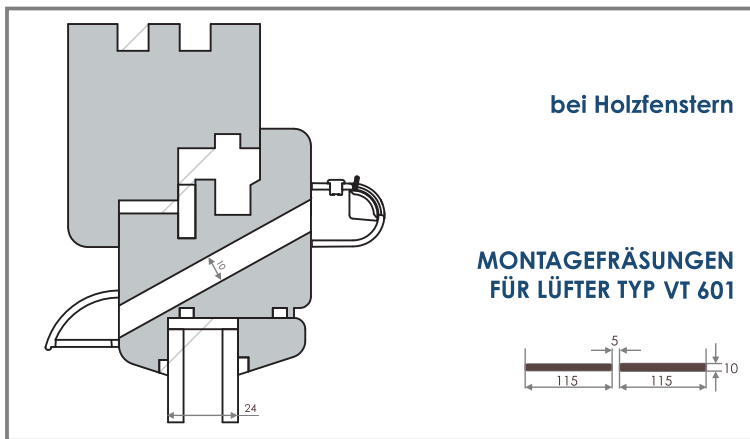

VENTEC VT 601 - Farbauswahl

Symbol	VT601	VT612	VT613	VT614	VT615	VT622	VT623	VT624	VT625
Farbe innen	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Farbe aussen	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016